


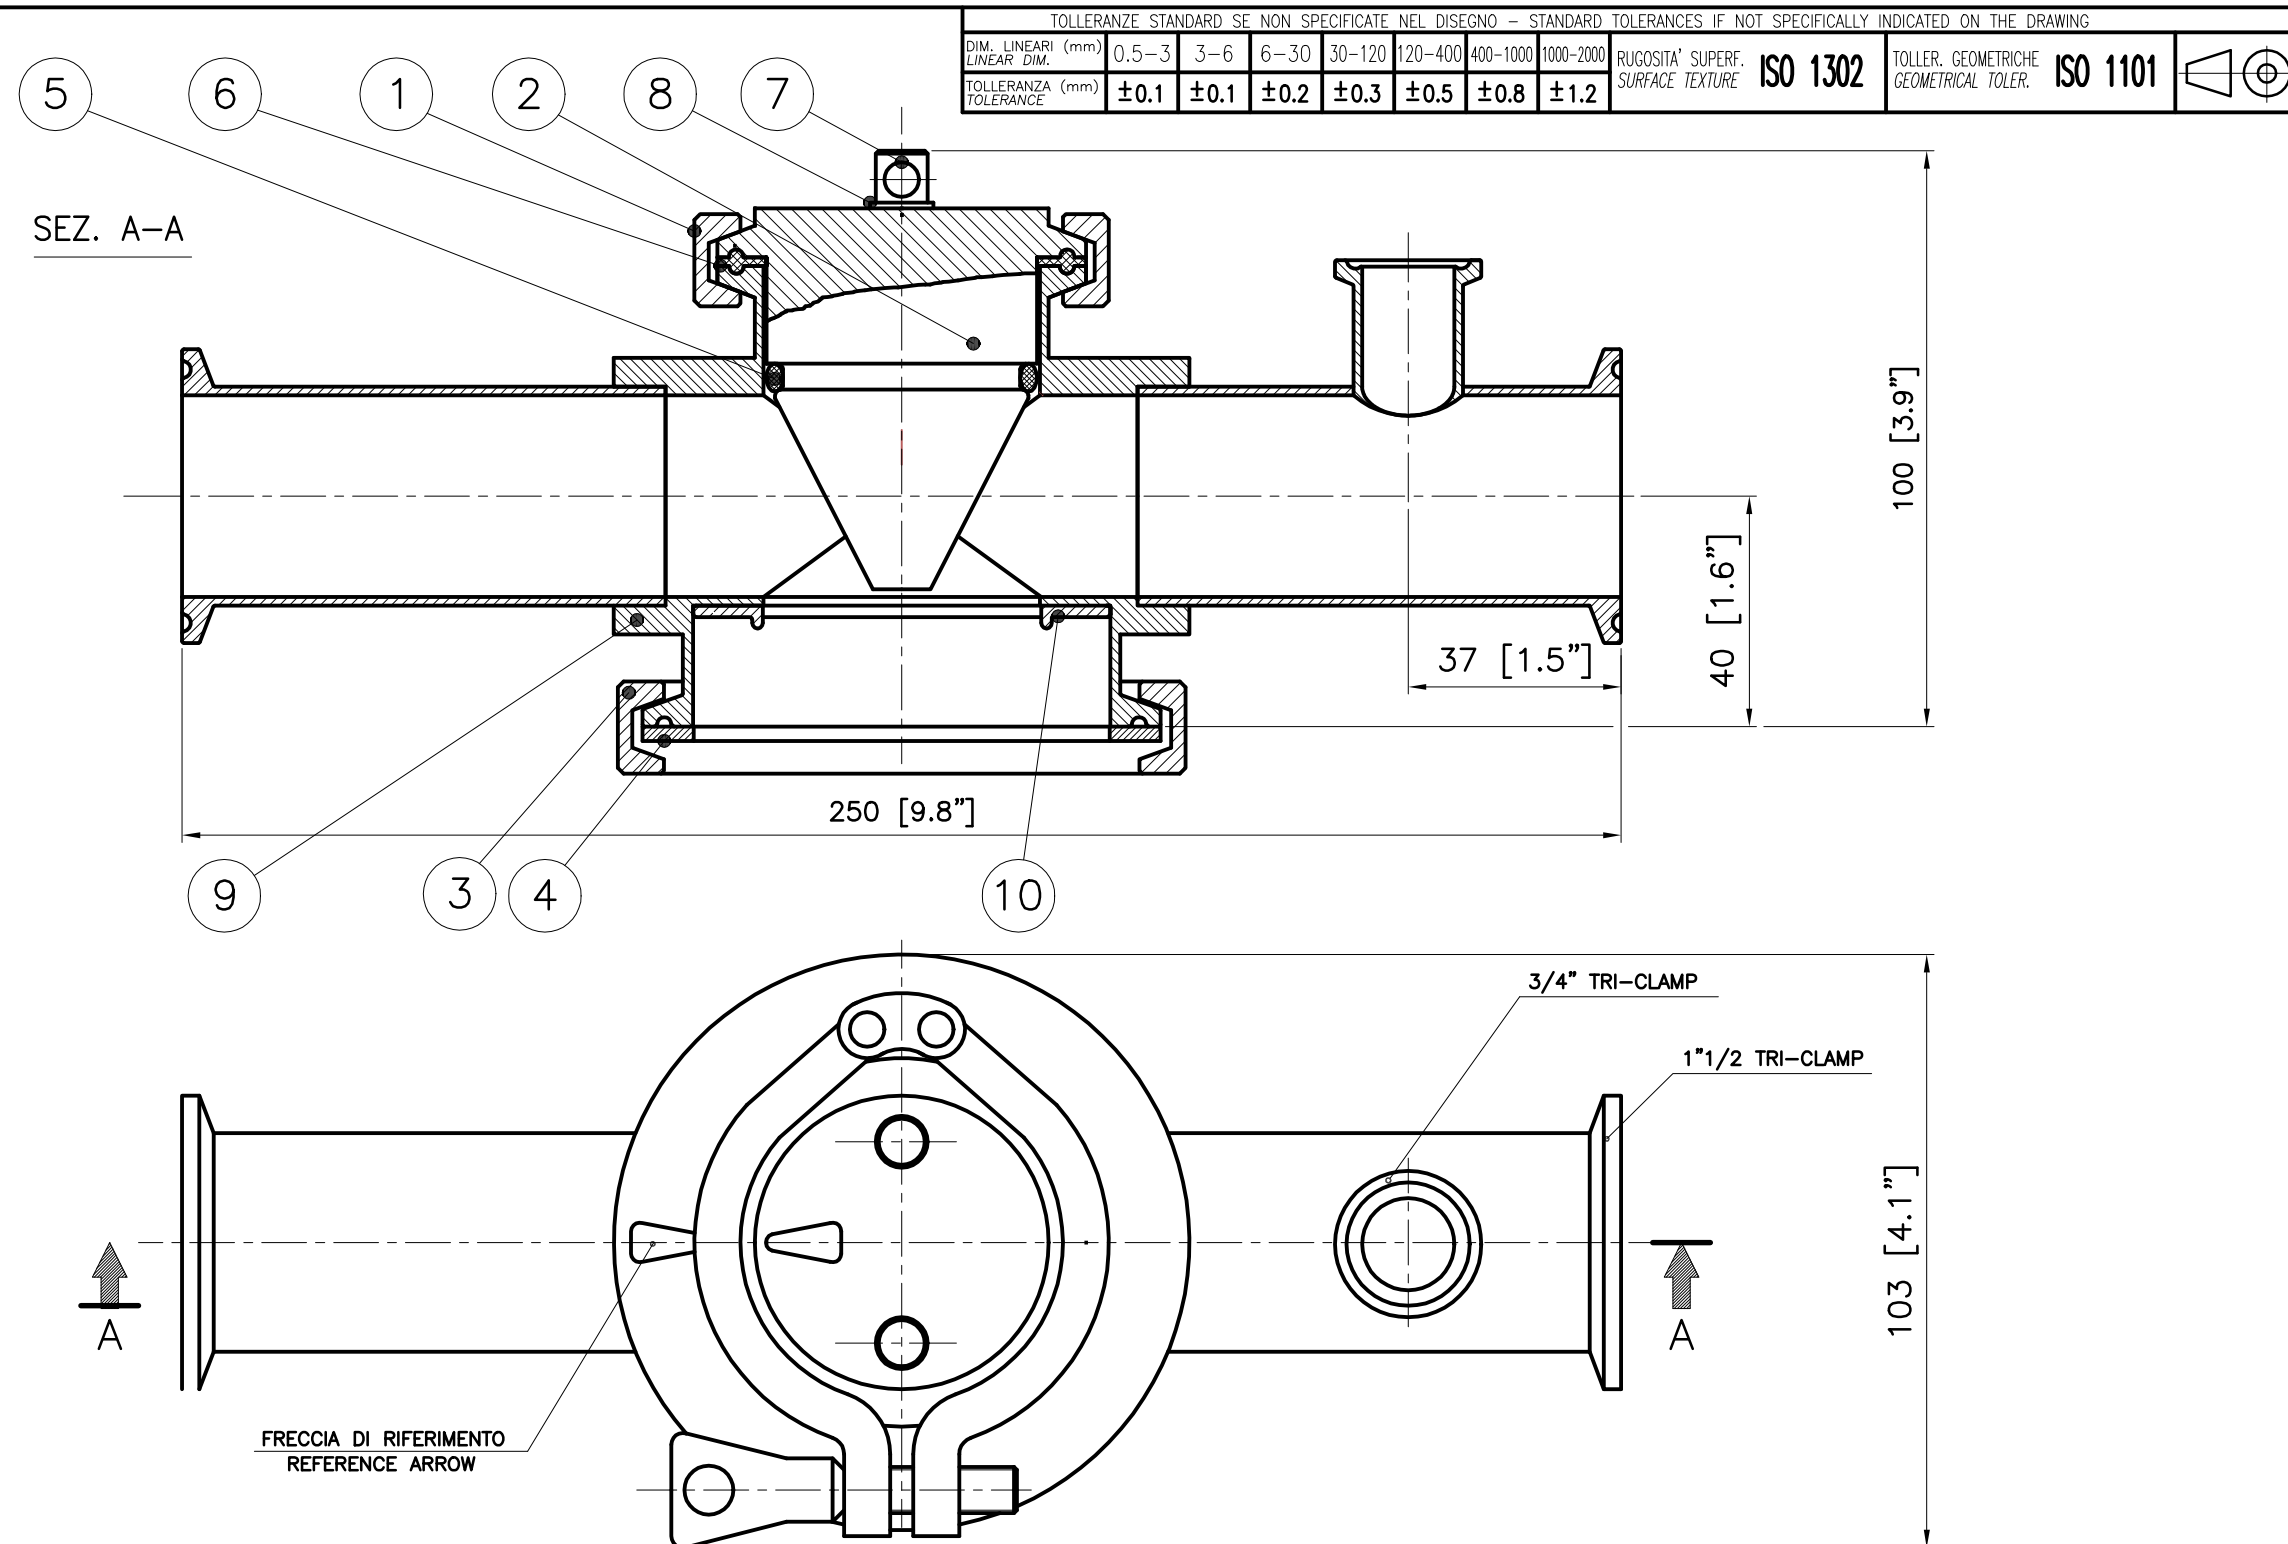

RIF.	MATRICOLA	DESCRIZIONE	N° DISEGNO	Q.TA'
REF.	STORAGE CODE	DESCRIPTION	DRAW N°	Q.TY
1	A0518169	CLAMP DA 2"	-	1
2	A0808072-LP	TAPPO PER DEFLETT. 1 1/2" VER. "3A"	0115M5061_	1
3	A0515170	CLAMP DA 3"	-	1
4	A0539066	DISTANZIERE PER T-C 3" DEFLETTORE "3A"	0115M4008_	1
5	A0701110	OR 4162 FDA 223-3107	-	1
6	0515248	GUARNIZIONE 2" TRI-CLAMP BUNA/N BIANCA	-	1
7	A0808048	GOLFARE PER ESTRAZIONE TAPPO	0115M5015_	2
8	A0717011	RONDELLA $\phi=10 \times 6.2$ Sp=1 NYLON NEUTRO	-	2
9	A0808121-SL-LP	DEFLETTORE 1 1/2" SALDATO E LAPPATO "3A"	0115M2051_	1
10	A0701104	GUARNIZIONE PORTAPRISMA VERSIONE "3A"	0115A4069_	1

MOD. DESCRIZIONE MODIFICA - MODIFICATION DESCRIPTION	DATA - DATE	MOD. DA - MOD. BY	CONTR. - INSPECTION
MATERIALE MATERIAL	SERIE RIFRATTOMETRO DIGITALE UR-15	MATRICOLA PART NUMBER	
RICAVATO DA OBTAINED FROM	DENOMINAZIONE DEFLETTORE E TAPPO CON ATTACCHI	DISEGNATO DA DRAWN BY	Luigi Osmini
TRATTAMENTO TREATMENT	TRI-CLAMP 1"1/2 E NOCCIOLO PER RTD - "3A"	CONTROLLATO INSPECTED BY	Carlo Benassi
	DESIGNATION MOUNTING FITTING & PLUG WITH 1"1/2		
	TRI-CLAMP CONNECTION AND RTD SEAT - "3A"		
	maselli misure process analyzers PARMA - MILANO ITALY	DATA 13/10/2000	SCALA 1:1.25
SOST. DIS. N° SUBS. DWG N°		Cod. N° 0115M1029	Mod. 0